



**COMMUNICATION  
DE LA MUNICIPALITE  
AU CONSEIL COMMUNAL**

**No 30-2024 – Séance du 29 octobre 2024**

**Remplacement de la conduite de distribution d'eau potable et de défense incendie et remplacement de l'éclairage public au chemin des Cerisiers.**

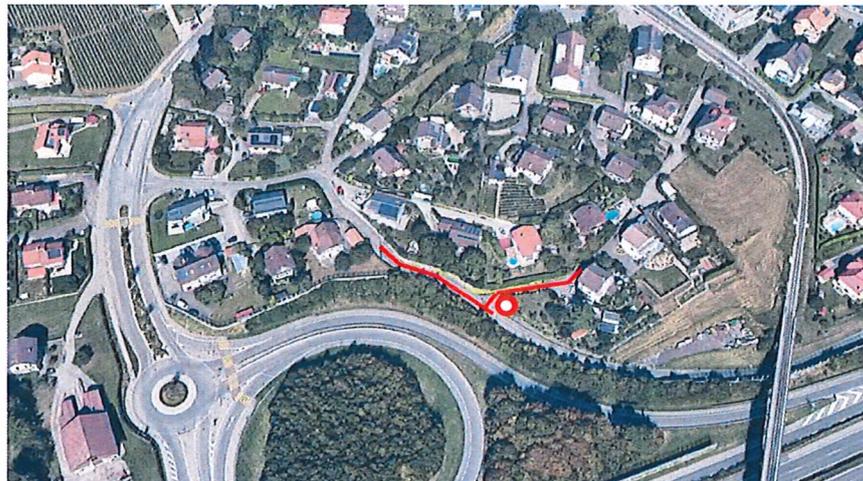
**Communication municipale lue en début de séance – Point n° 5 de l'ordre du jour**

Madame la Présidente,  
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Dans le cadre du programme de recherche des fuites sur le réseau principal, fin août 2024, une détection très inquiétante a été décelée sur le tuyau en Acier Ø 125 au chemin des Cerisiers entre les parcelles n°1841 et n°1845.

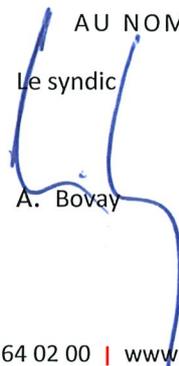
L'emplacement de la fuite, situé derrière un mur de soutènement de 4 mètres de haut en amont de la sortie de l'autoroute, a déclenché une intervention de sécurisation rapide afin de garder intact la stabilité du mur. La conduite principale a été mise hors service et les raccordements privés des parcelles n°1841, n°1845 et n°1848 ont été transférés sur une alimentation provisoire. Afin de garantir une alimentation des riverains en eau potable les travaux doivent être réalisés hors période de gel.


Une intervention rapide a débuté, tous les services industriels ont été contactés pour connaître leurs besoins. Seul un renouvellement de l'équipement de l'éclairage public est prévu en plus de la canalisation d'eau potable. Les adjudications ont été faites dans le respect des seuils de marché public.



Merci de votre attention.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic  A. Bovay

Le secrétaire  J. Steiner



Blonay, le 28 octobre 2024

Délégation municipale : M. Thierry George

Route du Village 45 | CP 12 | 1807 Blonay | 021 564 02 00 | [www.blonay-saint-legier.ch](http://www.blonay-saint-legier.ch) | [secretariatmunicipal@bstl.ch](mailto:secretariatmunicipal@bstl.ch)